


INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ESC. 1:50

2
C.V.PP.
Ø63
Exist.
a verificar

BOCA ELÉCTRICA
EXISTENTE DE DONDE
TOMAR CORRIENTE

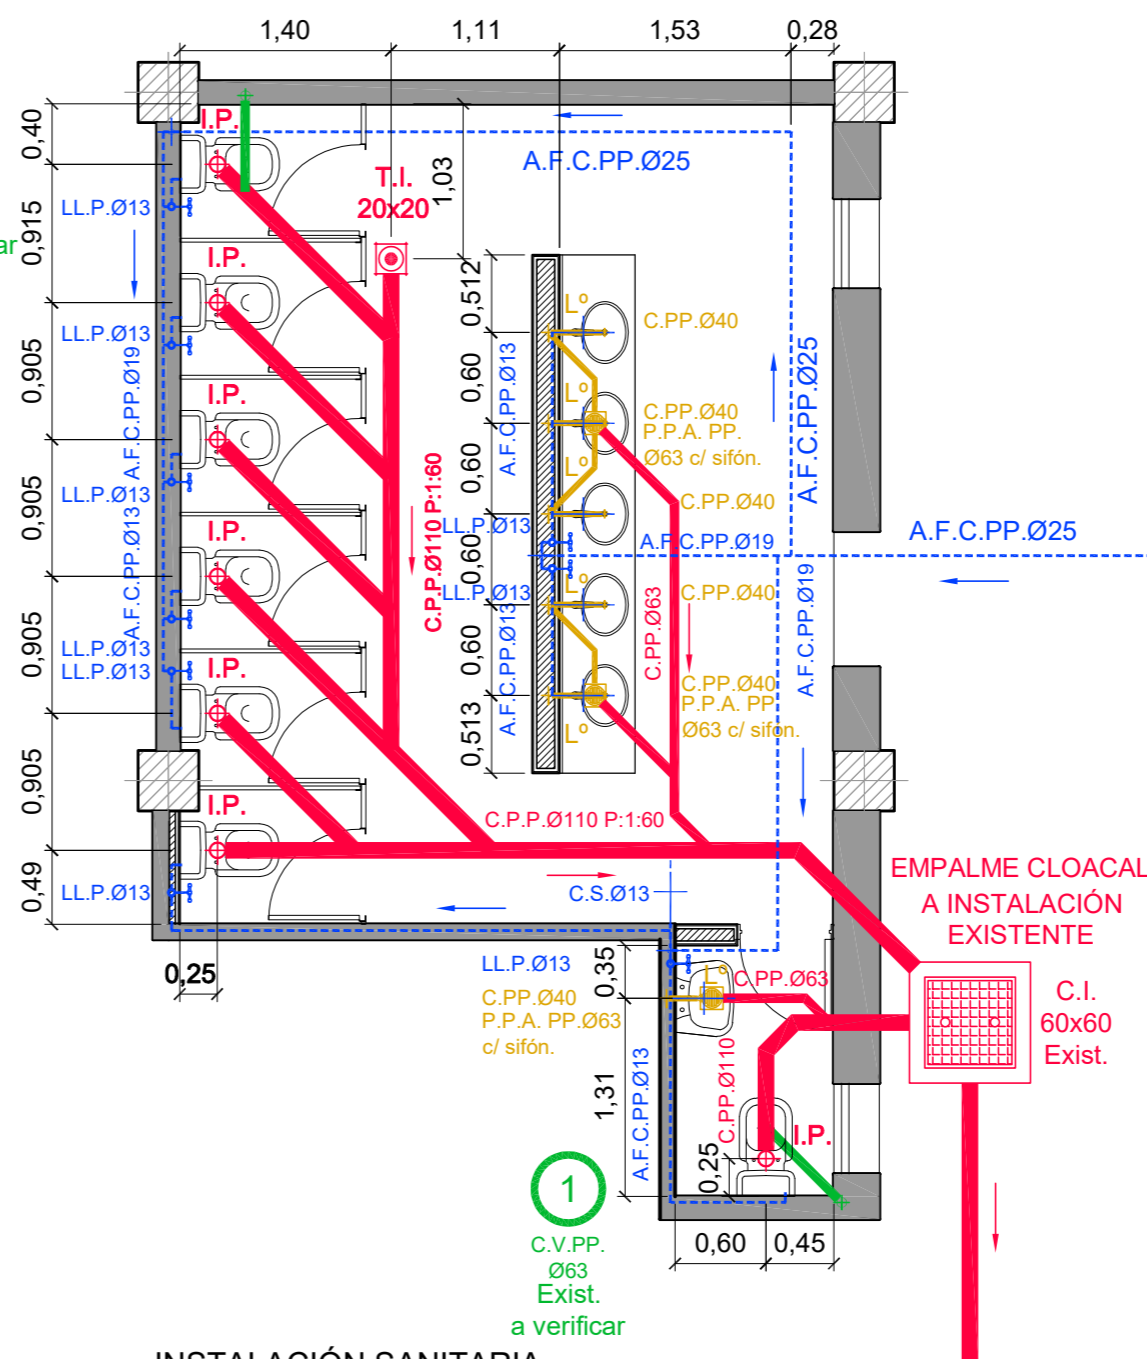

INSTALACIÓN SANITARIA
ESC. 1:50

1
C.V.PP.
Ø63
Exist.
a verificar

REFERENCIAS

- BOCA ELÉCTRICA EXISTENTE
- LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE
- LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE
- LLAVE INTERRUPTORA 1 PUNTO
- LLAVE INTERRUPTORA 2 PUNTOS
- TOMA

LA CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA.

NOTAS GENERALES ELECTRICIDAD:

1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE TOMARÁ DE INSTALACIÓN EXISTENTE.
2. CANALIZACIONES EMBUTIDAS EN PARED EN NÚCLEOS SANITARIOS.
3. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 2x1.5+T.
4. CIRCUITO DE TOMAS 2x2.5+T.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA

PLANO DE SITUACIÓN

